

警 備 業 務

参考資料 5

1 業務内容

- (1) 火災、盗難及び不良行為の拡大防止に関すること。
- (2) 事故発生時における秩序維持に関すること
- (3) 事故確認時における関係先への通報、連絡に関すること。
- (4) その他警備に付随する事項

2 警備方法

- (1) 防犯・火災について異常を自動通報し、非常事態時に通報装置を備えた機械警備システムとする。
 - ① けやき棟、けやき棟内A区域、体育棟はそれぞれの場所で操作箇所を設けること。
 - ② けやき棟内A区域、体育棟はそれぞれの場所で単独操作できること。
 - ③ けやき棟、けやき棟内A地域、体育棟、茶室、屋外倉庫系統は、それぞれ異常を識別できることとし異常時は豊田市に報告すること。
 - ④ けやき棟機械室に設置した操作機器にて全系統が一括で開始、解除できるようにすること。
- (2) 異常がある場合は、機械警備受託者に警備信号を発信し、警備員が緊急出動し安全措置を講じること。
- (3) 明らかに機械警備受託者の責に帰する事由により正常な機械警備ができない場合は常駐警備方法により本指示明細書と同等の警備を実施すること。
- (4) 使用する通信回線は、機械警備に支障をきたさない通信回線を使用すること。
- (5) 機械警備を実施する時間は、施設職員退館時（警備開始時）から入館時（機械警備解除）までとする。ただし、火災は24時間実施すること。
- (6) 機械警備の解除・開始は、個別識別できるICタグまたはICカードで行うものとする。本数（枚数）については豊田市、指定管理者、機械警備受託者で協議のうえ決定するものとする。
- (7) 緊急連絡先を3名定め、かつ連絡優先順位を明示すること。

3 機械警備受託者が受信する業務の種類

- ① 防犯
- ② 非常通報（個数は下記に明示）
- ③ 火災異常

4 契約対象物件一覧

回線の種類	一般公衆回線番号	電話の種類	非常通報	ガス漏れ
一 般	(0565)53-0672	交換機	2 か所	無

移報対象機器


名称	自動火災報知機設備
メーカー	ニッタン
型式	GR型RXN-502
電圧の有無	有（DC24V）
停電対策の有無	有（30分）

5 警備の時間


- (1) 施設休館日は終日とする。
- (2) 施設開館日の午後9時30分から翌日午前8時30分とする。

6 その他


実施状況の報告は、警備実施状況報告書として提出し、事故等が発生した場合は事故等発生報告書を速やかに提出すること。

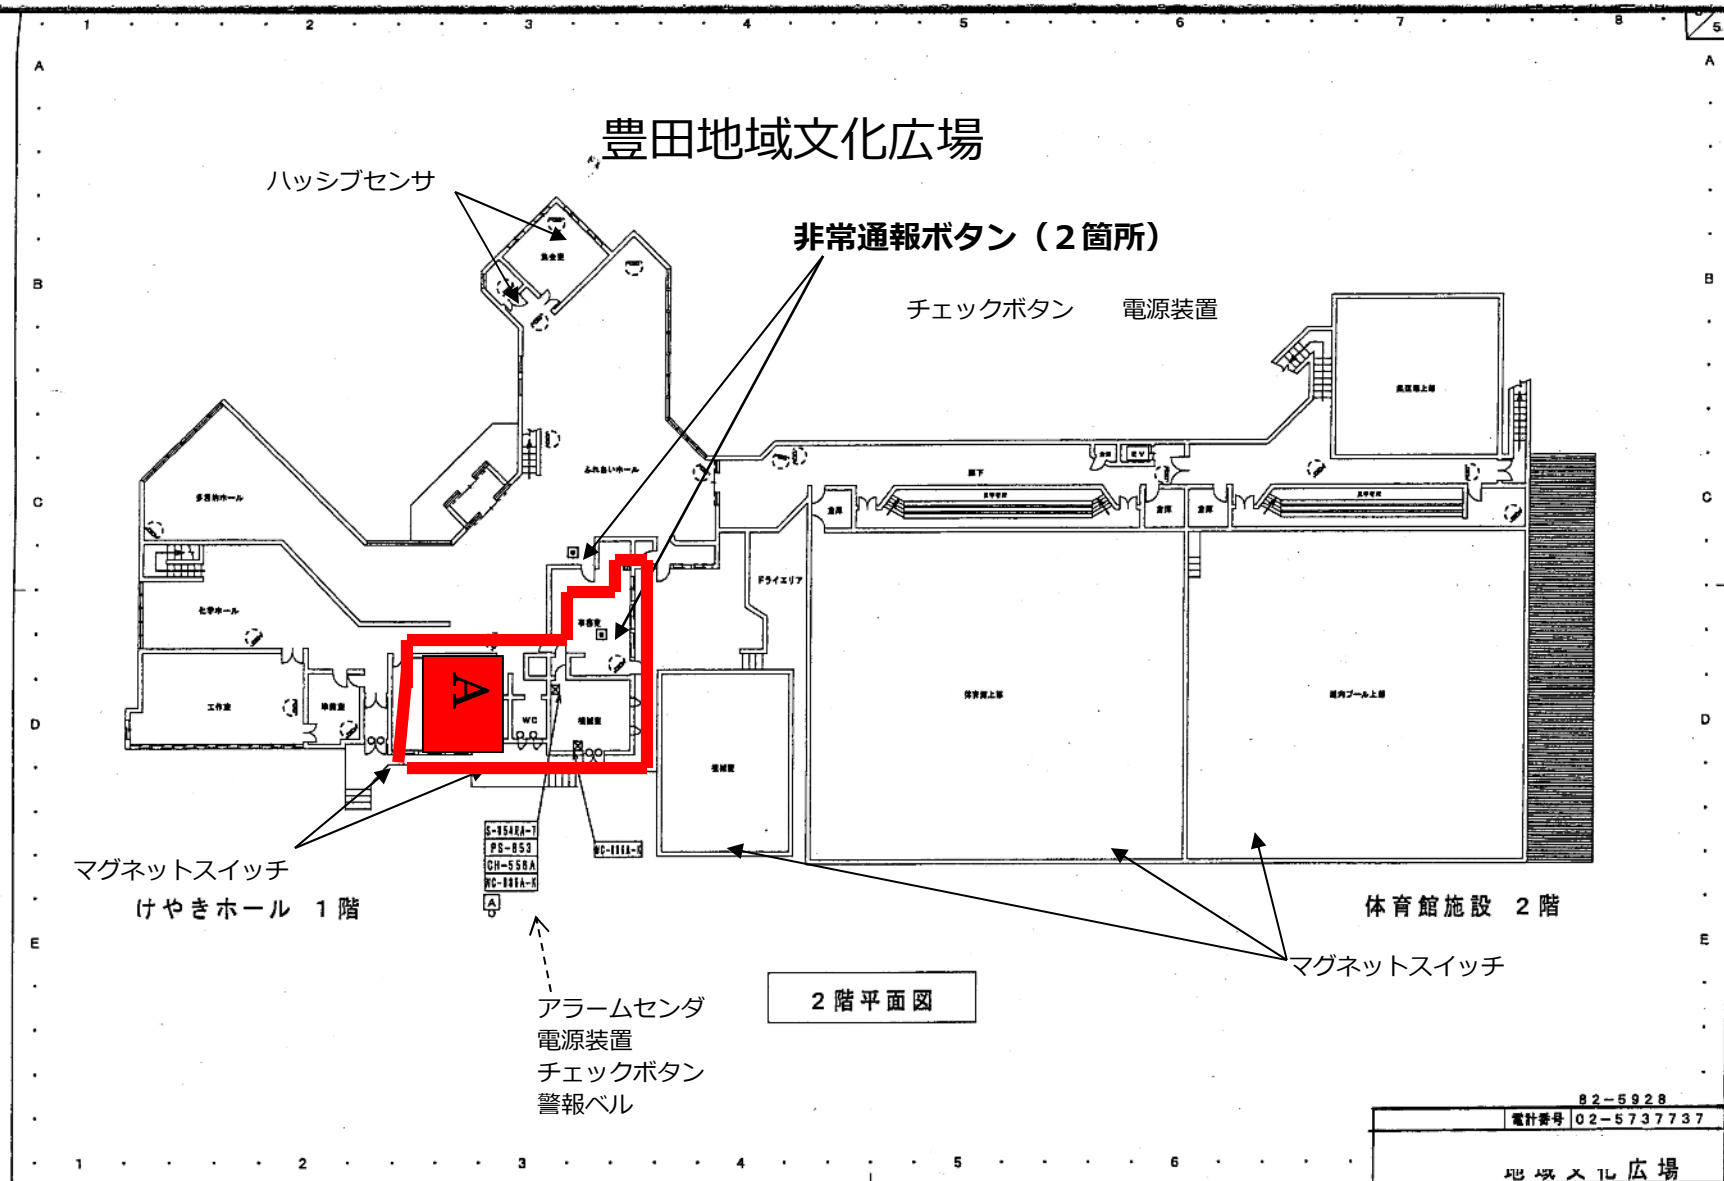

豊田地域文化広場

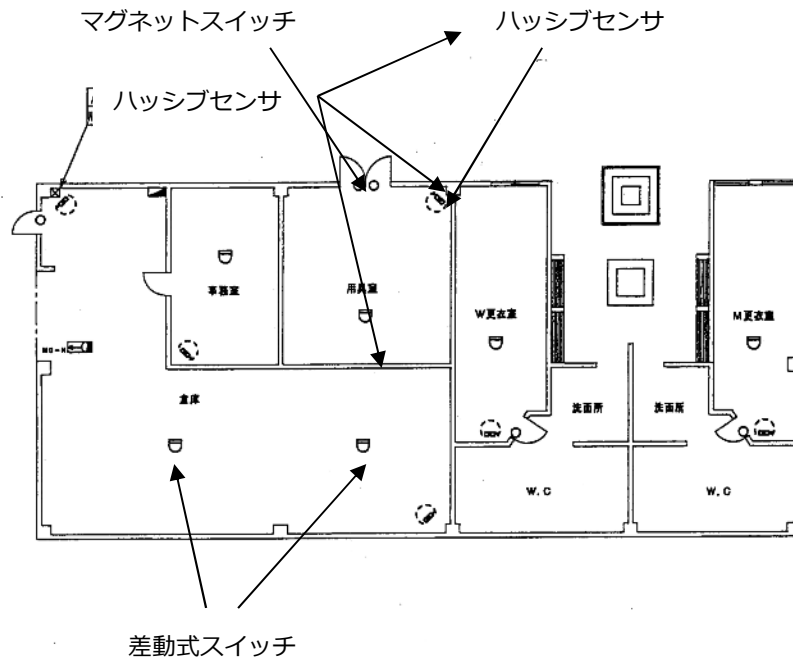

倉庫棟

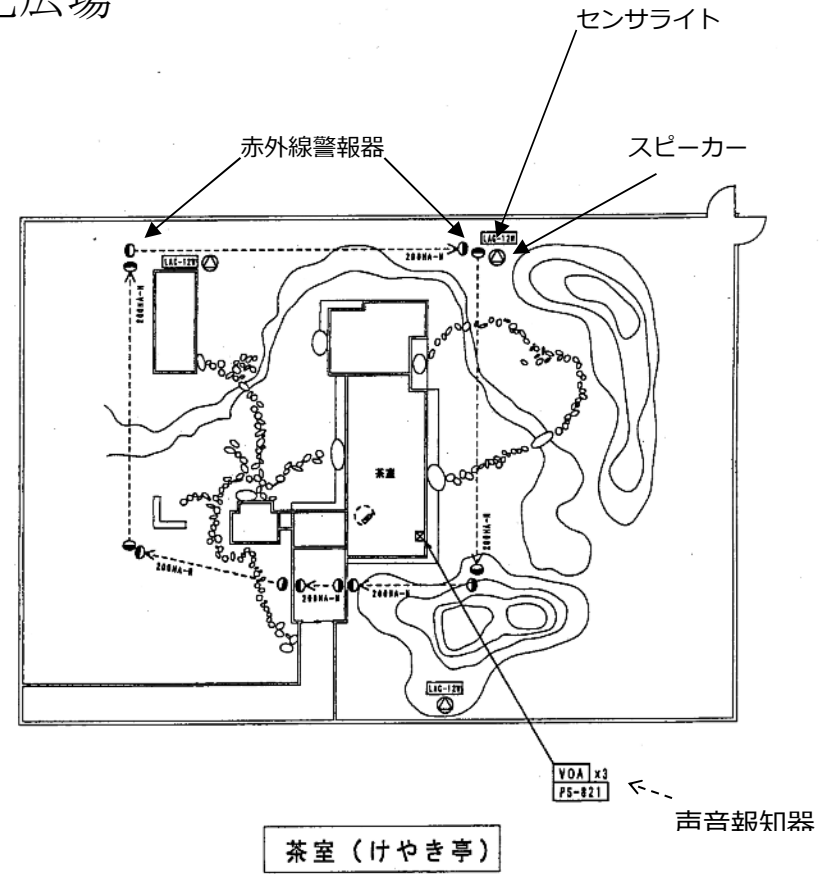

茶室 (けやき亭)