

参考2

PCB廃棄物の受入重量と排出重量(予備性能試験 ~ 引渡性能試験、平成17年6月23日 ~ 8月23日)  
 総重量


(単位: kg)

施設内搬入  
(H17/6/8 ~)

投入(処理開始)  
(H17/6/23 ~)

卒業(処理済)

施設外搬出

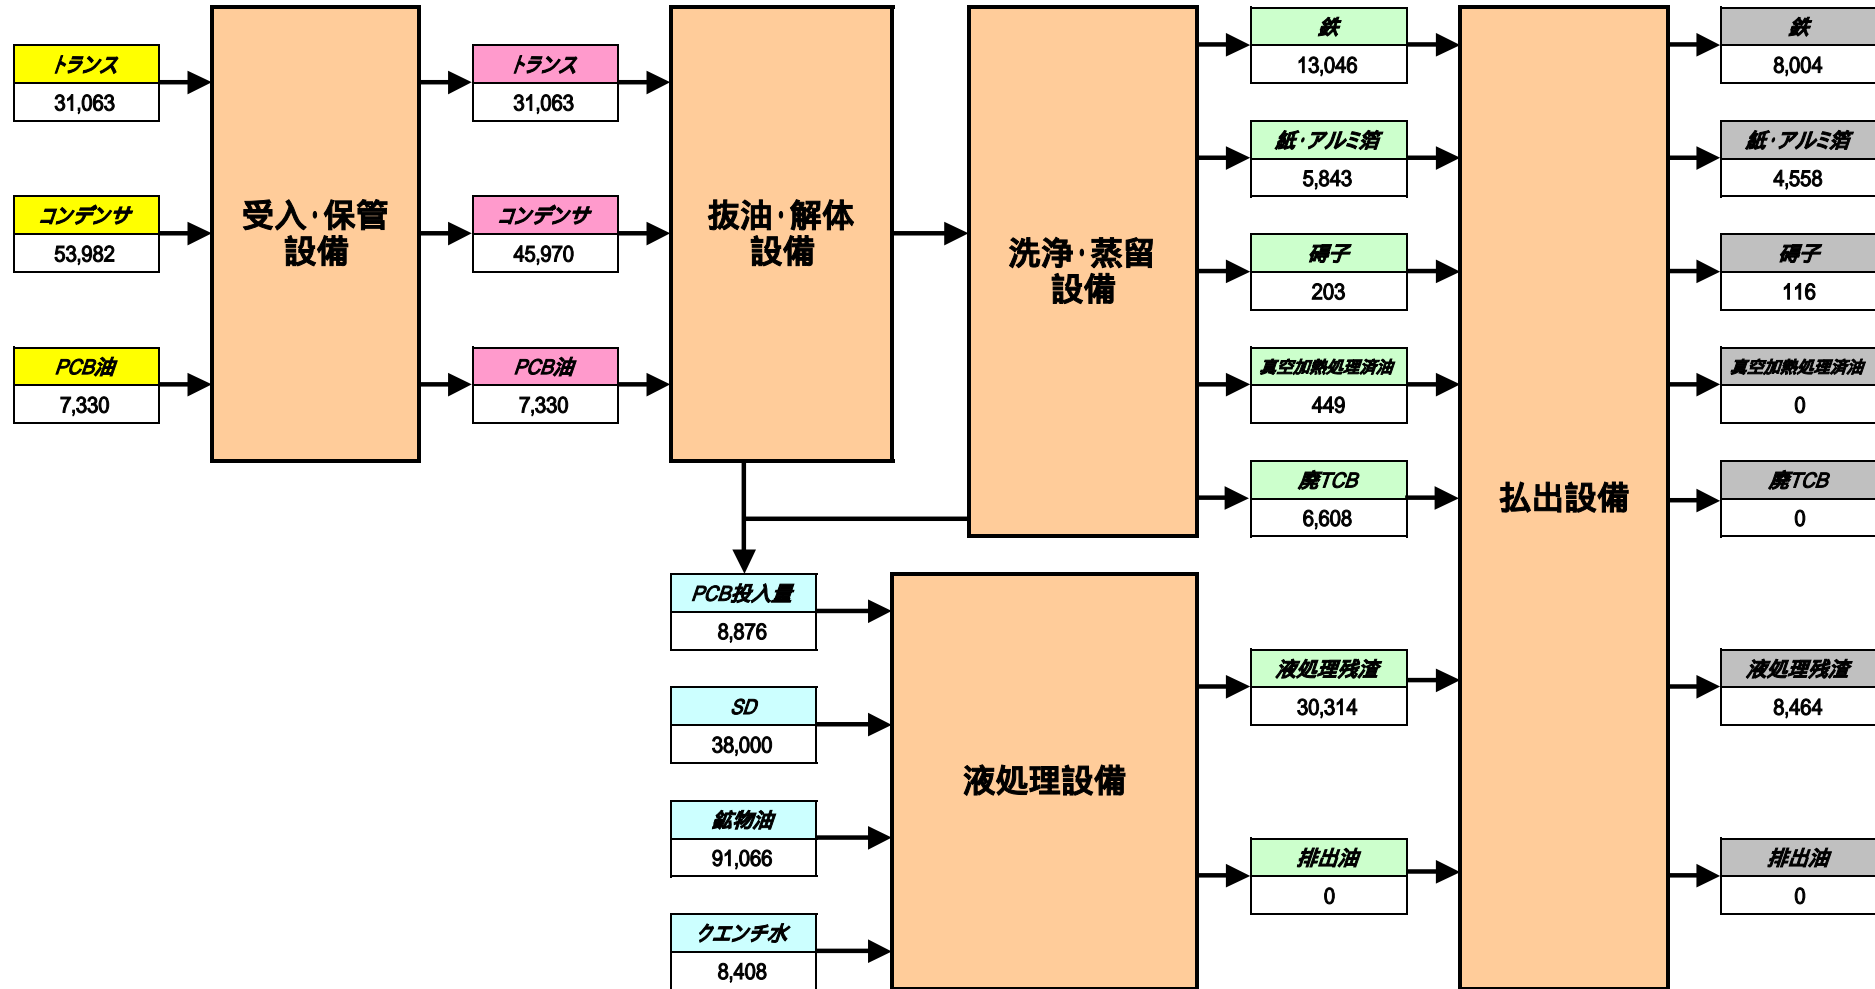

参考2 PCB廃棄物の受入重量と排出重量  
 (予備性能試験 ~ 引渡性能試験、平成17年6月23日 ~ 8月23日)

PCB量

IN	搬入量	PCB量
トランス	31,063 kg	11,183 kg
コンデンサ	53,982 kg	23,752 kg
PCB油	7,146 kg	7,146 kg
Total		42,081 kg

OUT	排出量	PCB濃度	PCB量	
施設外 払出	鉄	8,004 kg	0.0007 mg/kg	6 mg
	紙・アルミ箔	4,558 kg	0.003 mg/kg	14 mg
	碍子	116 kg	0.01 mg/kg	1 mg
	真空加熱処理済油	0 kg	0.0053 mg/kg	0 mg
	廃TCB	0 kg	0.19 mg/kg	0 mg
	液処理残渣	8,464 kg	0.005 mg/kg	42 mg
	排出油	0 kg	0 mg/kg	0 mg
	分析廃水	19,230 kg	0.0005 mg/kg	9 mg
排気	4階 ガラリ	69,400 m3/hr	<0.001 mg/m3	0 mg
	7階 ガラリ	136,000 m3/hr	0.001 mg/m3	199,104 mg
	屋上 ガラリ	31,000 m3/hr	0.002 mg/m3	90,768 mg
Total			289,943 mg	0.290 kg