

別紙3 アスベスト分析調査結果（水戸倉庫のみ）

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の名称及び用途		豊田市水戸倉庫		
施工年及び建築物への施工などを採用した年		昭和 61 年		
採取者氏名				
試料 No. N2510	採取日	採取場所	建材名称	別添データ No.
0555	令和 07 年 10 月 21 日	①水戸倉庫 第 1 倉庫 屋根	断熱材	1
0556		②水戸倉庫 第 2 倉庫 屋根	断熱材	2
		ー以下余白ー		

5. 分析結果


試料 No. N2510	採取場所	建材名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データ No.
			石綿の有無と種類	推定石綿質量分率		
0555	①水戸倉庫 第 1 倉庫 屋根	断熱材	無	ー	ー	1
0556	②水戸倉庫 第 2 倉庫 屋根	断熱材	無	ー	ー	2
	ー以下余白ー					
備考						

注 1) 石綿の種類の項には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト
Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

注 2) 推定石綿質量分率の報告区分については JIS A 1481-1 を参照のこと。


注 3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が 1 本又は 2 本だけ検出されたことを示す。

豊田市水戸倉庫 第1倉庫

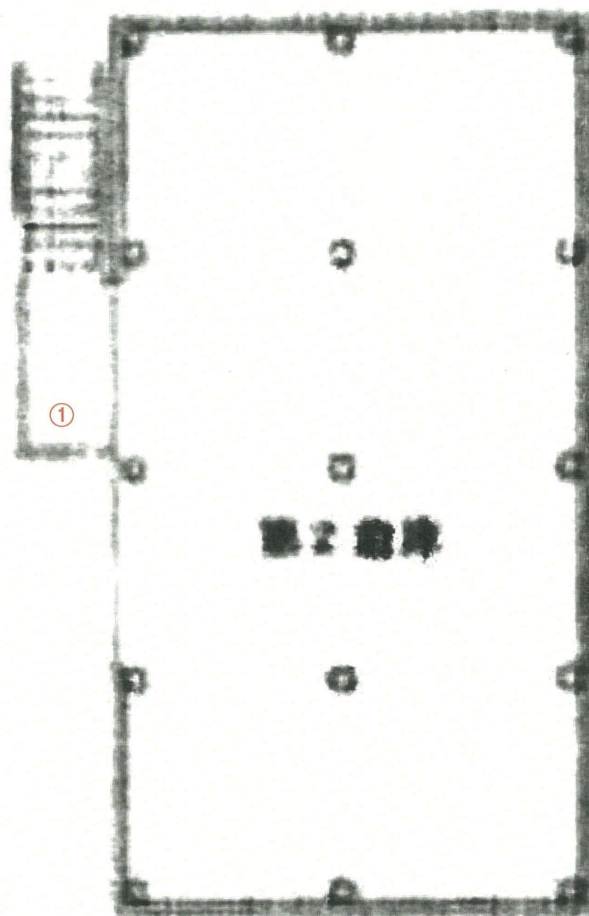

【2階 平面図】

豊田市水戸倉庫 第2倉庫

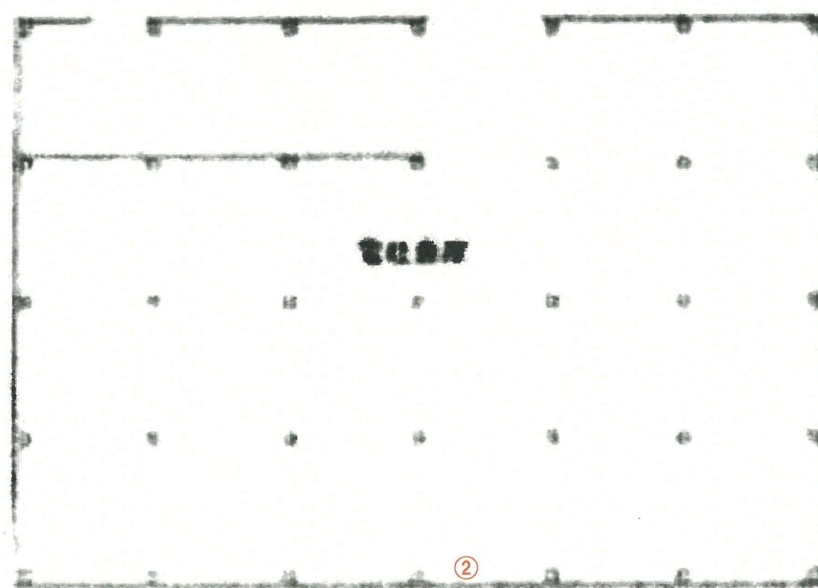

【1階 平面図】

- | | | | |
|---------------|-------|----|-----|
| ① : N25100555 | ①第1倉庫 | 屋根 | 断熱材 |
| ② : N25100556 | ②第2倉庫 | 屋根 | 断熱材 |