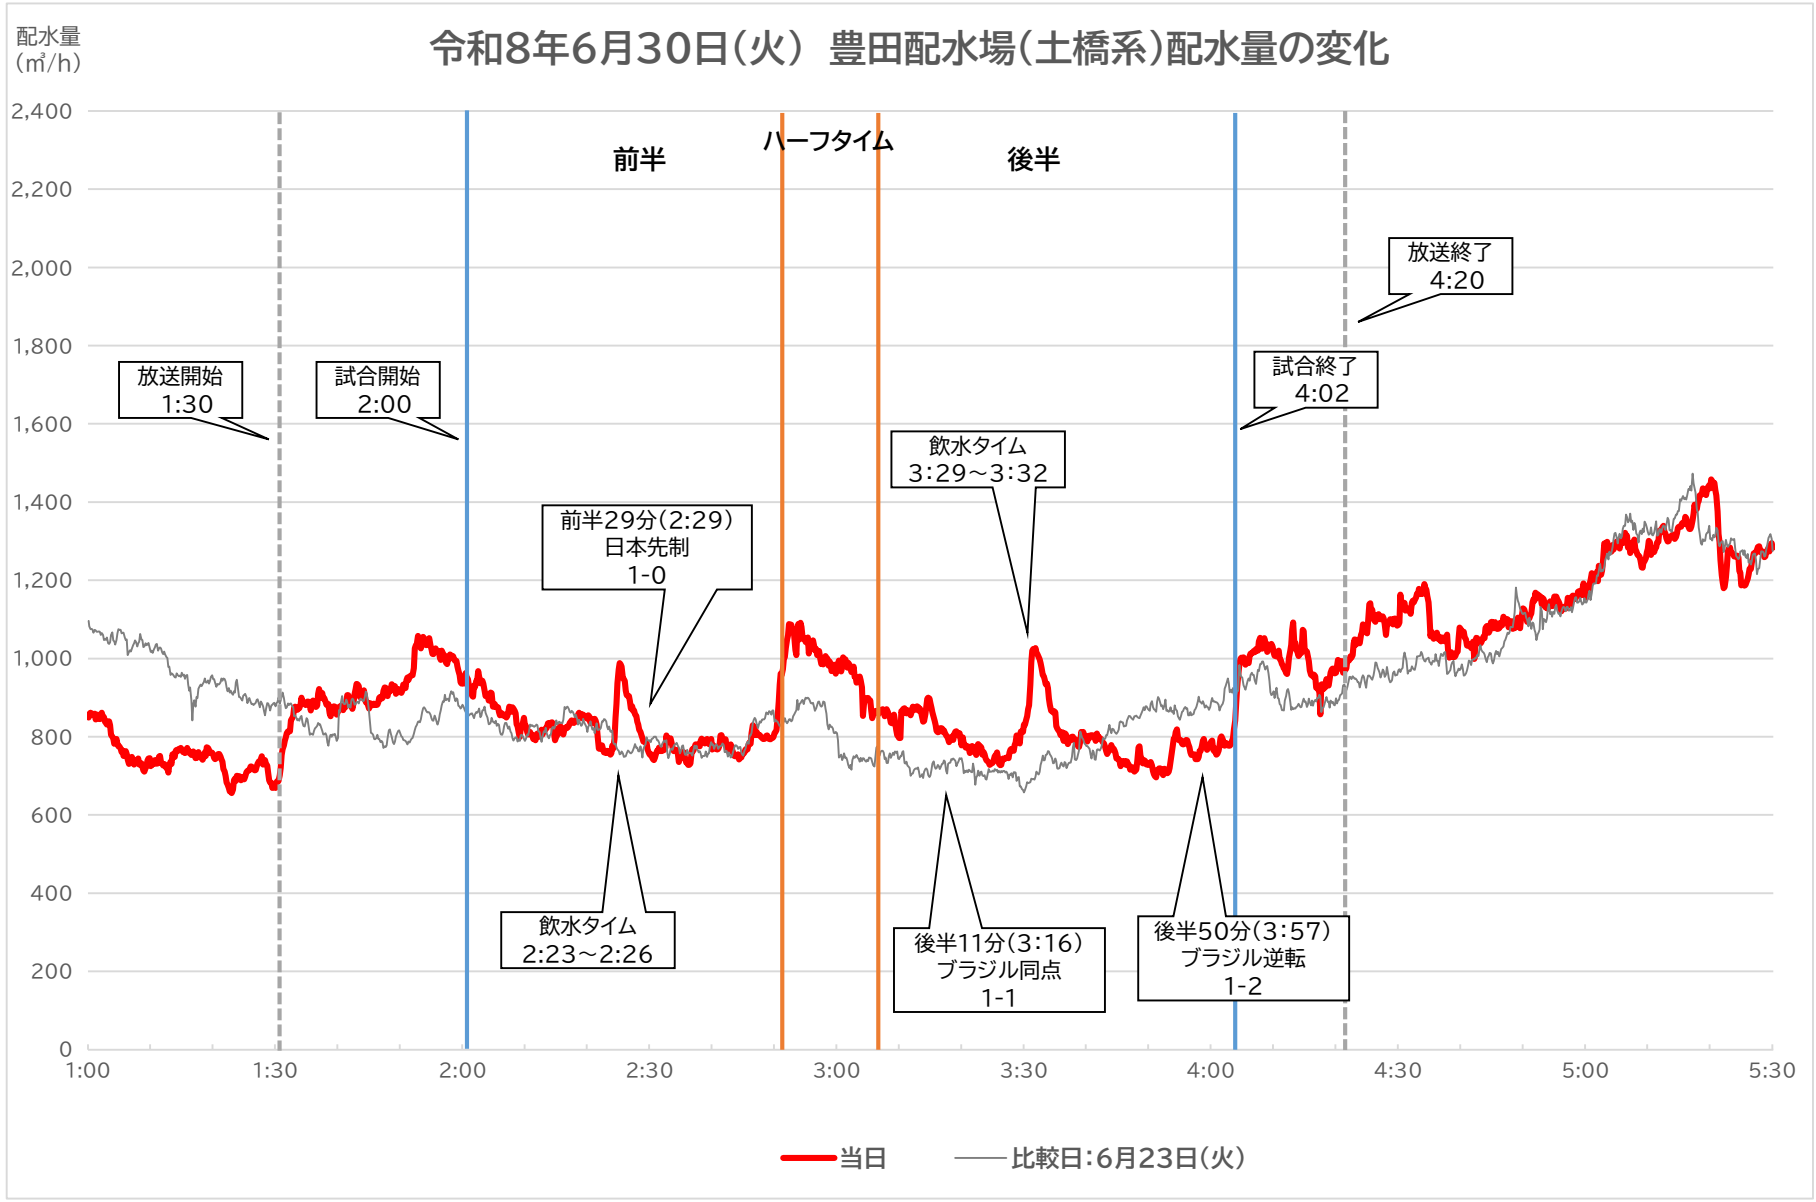

令和8年6月30日(火) 豊田配水場(土橋系)配水量の変化
配水量
(㎥/h)
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
前半
ハーフタイム
後半
放送開始
1:30
試合開始
2:00
前半29分(2:29)
日本先制
1-0
飲水タイム
2:23～2:26
飲水タイム
3:29～3:32
後半11分(3:16)
ブラジル同点
1-1
後半50分(3:57)
ブラジル逆転
1-2
試合終了
4:02
放送終了
4:20
当日
比較日:6月23日(火)