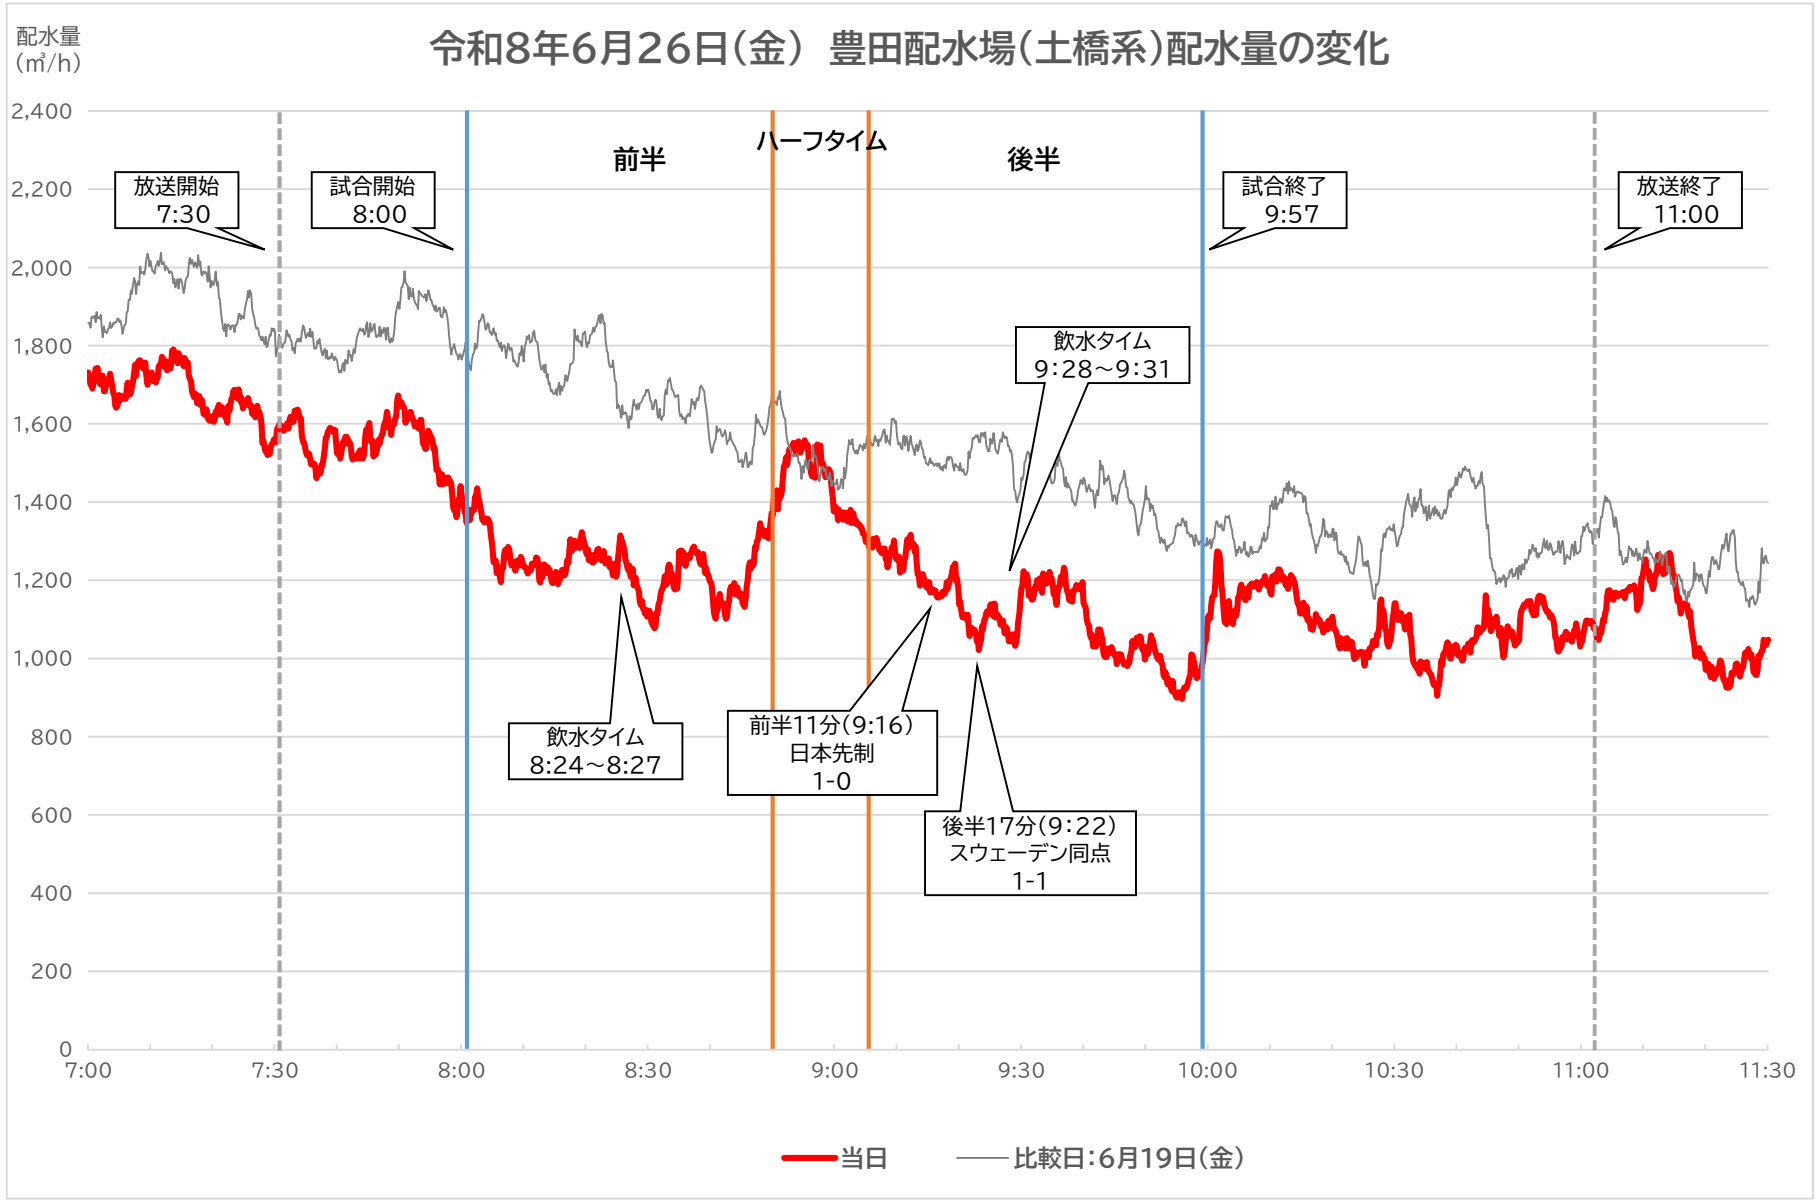

令和8年6月26日(金) 豊田配水場(土橋系)配水量の変化
配水量
(㎥/h)
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
前半
ハーフタイム
後半
放送開始
7:30
試合開始
8:00
試合終了
9:57
放送終了
11:00
飲水タイム
9:28～9:31
飲水タイム
8:24～8:27
前半11分(9:16)
日本先制
1-0
後半17分(9:22)
スウェーデン同点
1-1
当日
比較日:6月19日(金)