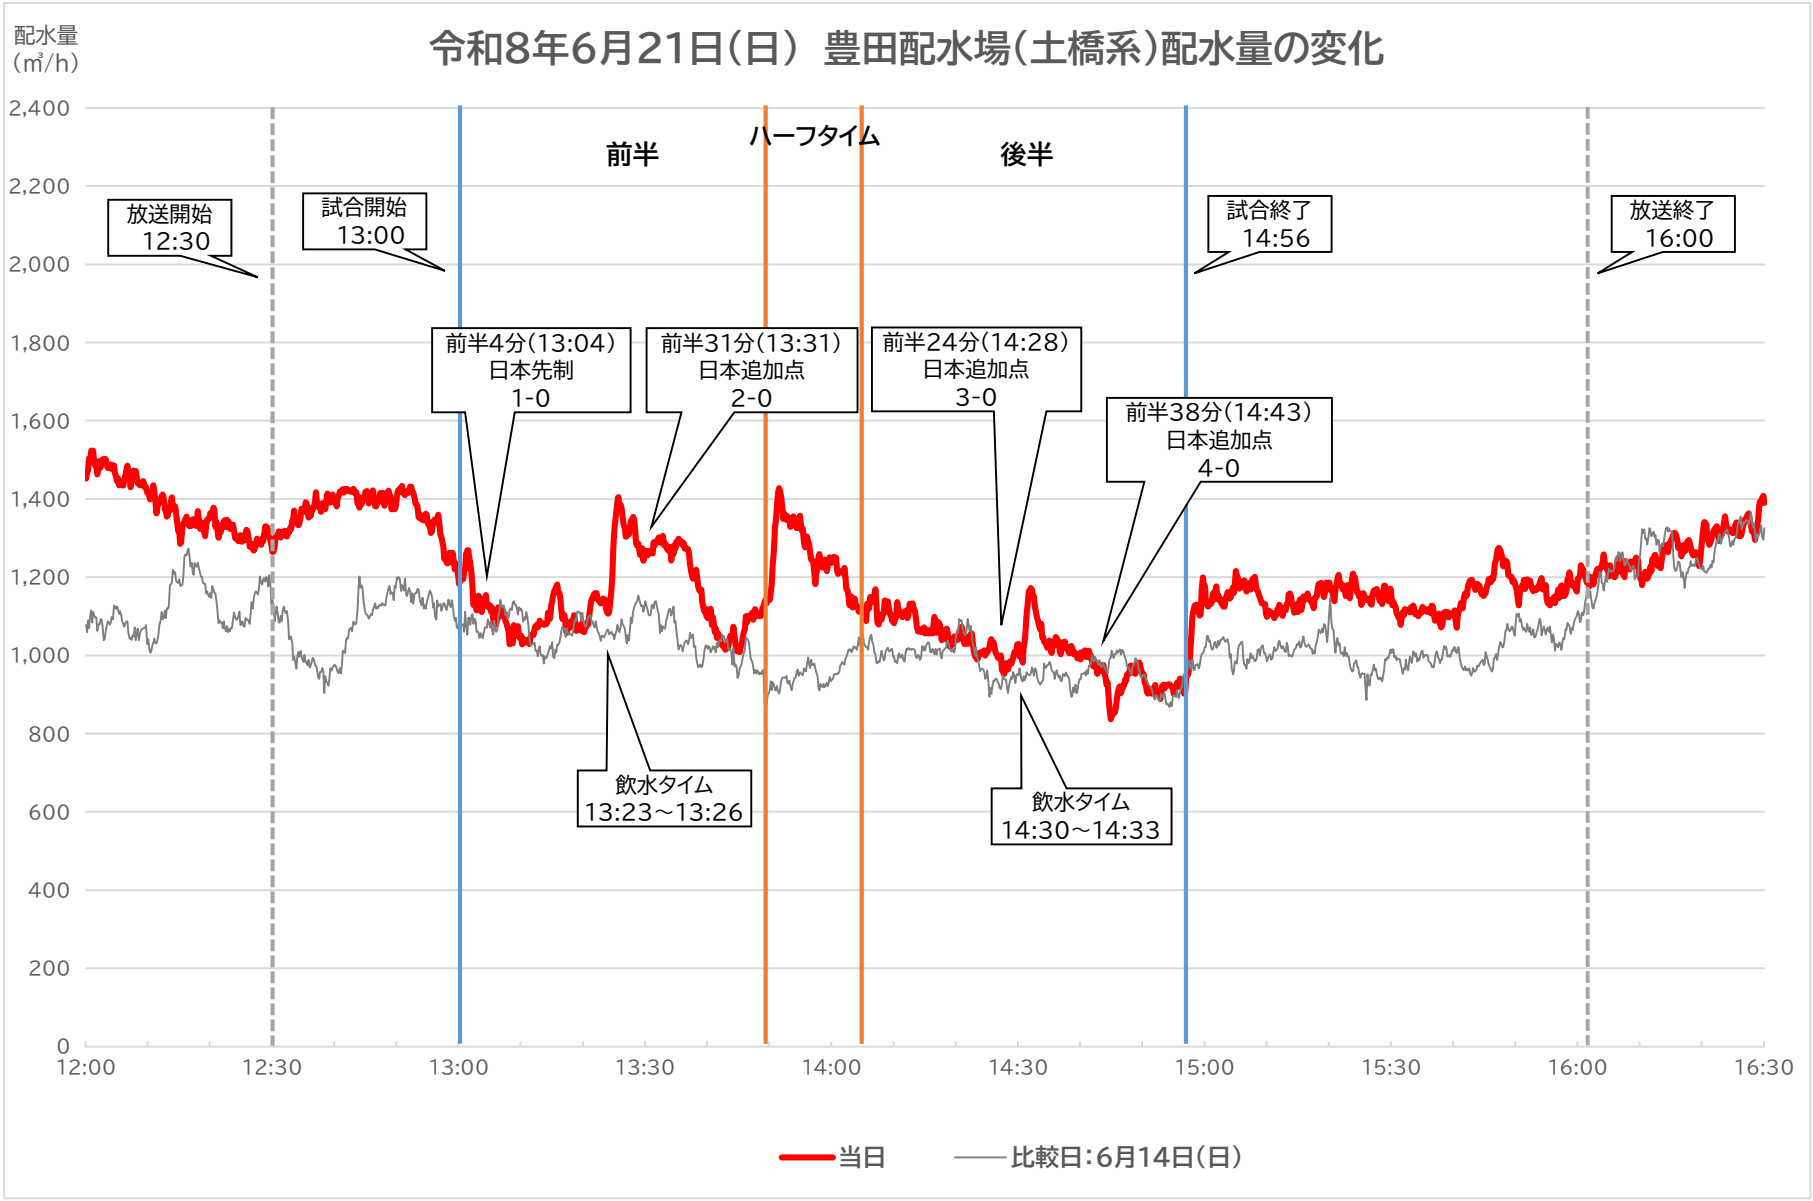

令和8年6月21日(日) 豊田配水場(土橋系)配水量の変化
配水量
(㎥/h)
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
前半
ハーフタイム
後半
放送開始
12:30
試合開始
13:00
前半4分(13:04)
日本先制
1-0
前半31分(13:31)
日本追加点
2-0
前半24分(14:28)
日本追加点
3-0
前半38分(14:43)
日本追加点
4-0
試合終了
14:56
放送終了
16:00
飲水タイム
13:23～13:26
飲水タイム
14:30～14:33
当日
比較日:6月14日(日)