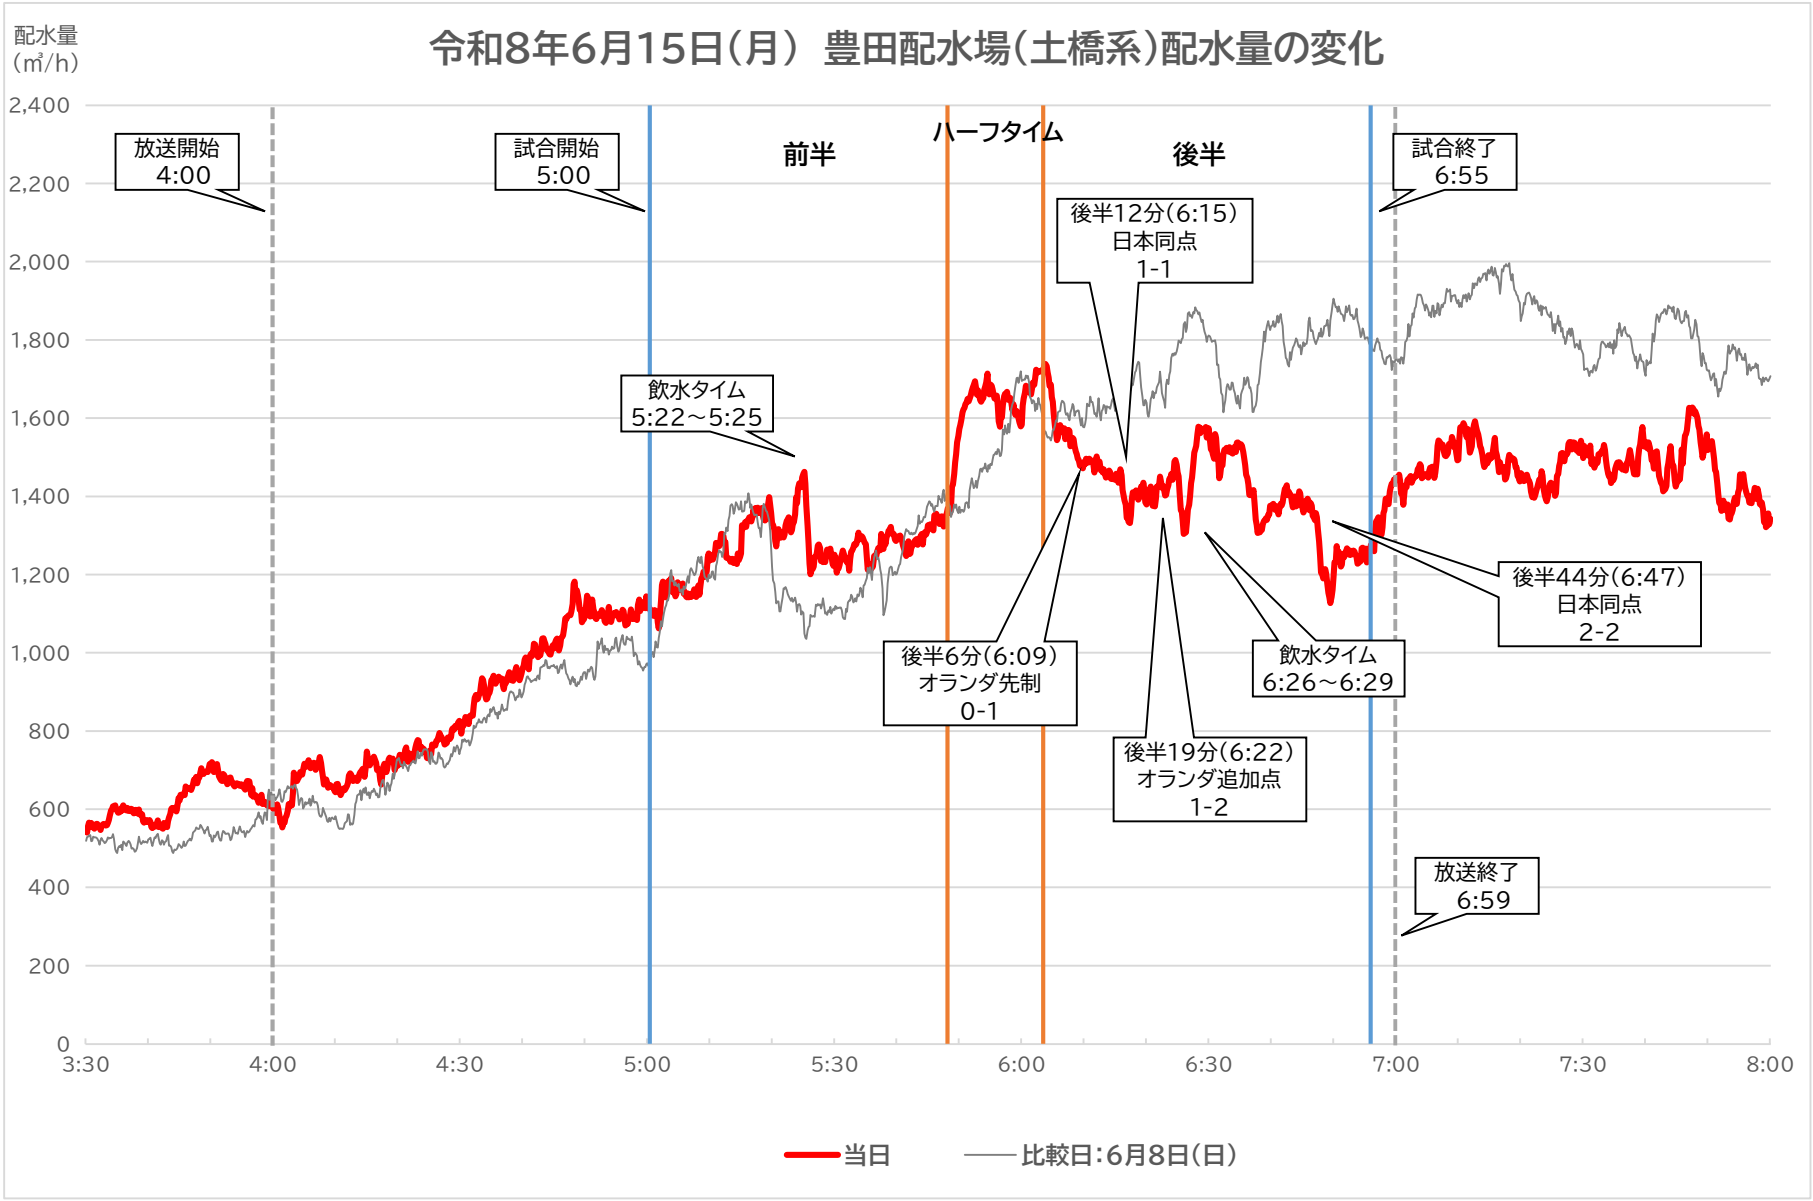

令和8年6月15日(月) 豊田配水場(土橋系)配水量の変化
配水量
(㎥/h)
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
放送開始
4:00
試合開始
5:00
前半
ハーフタイム
後半
試合終了
6:55
後半12分(6:15)
日本同点
1-1
飲水タイム
5:22～5:25
後半6分(6:09)
オランダ先制
0-1
後半19分(6:22)
オランダ追加点
1-2
飲水タイム
6:26～6:29
後半44分(6:47)
日本同点
2-2
放送終了
6:59
当日
比較日:6月8日(日)